


PLANTA SECTOR ANDENES Y VESTÍBULO

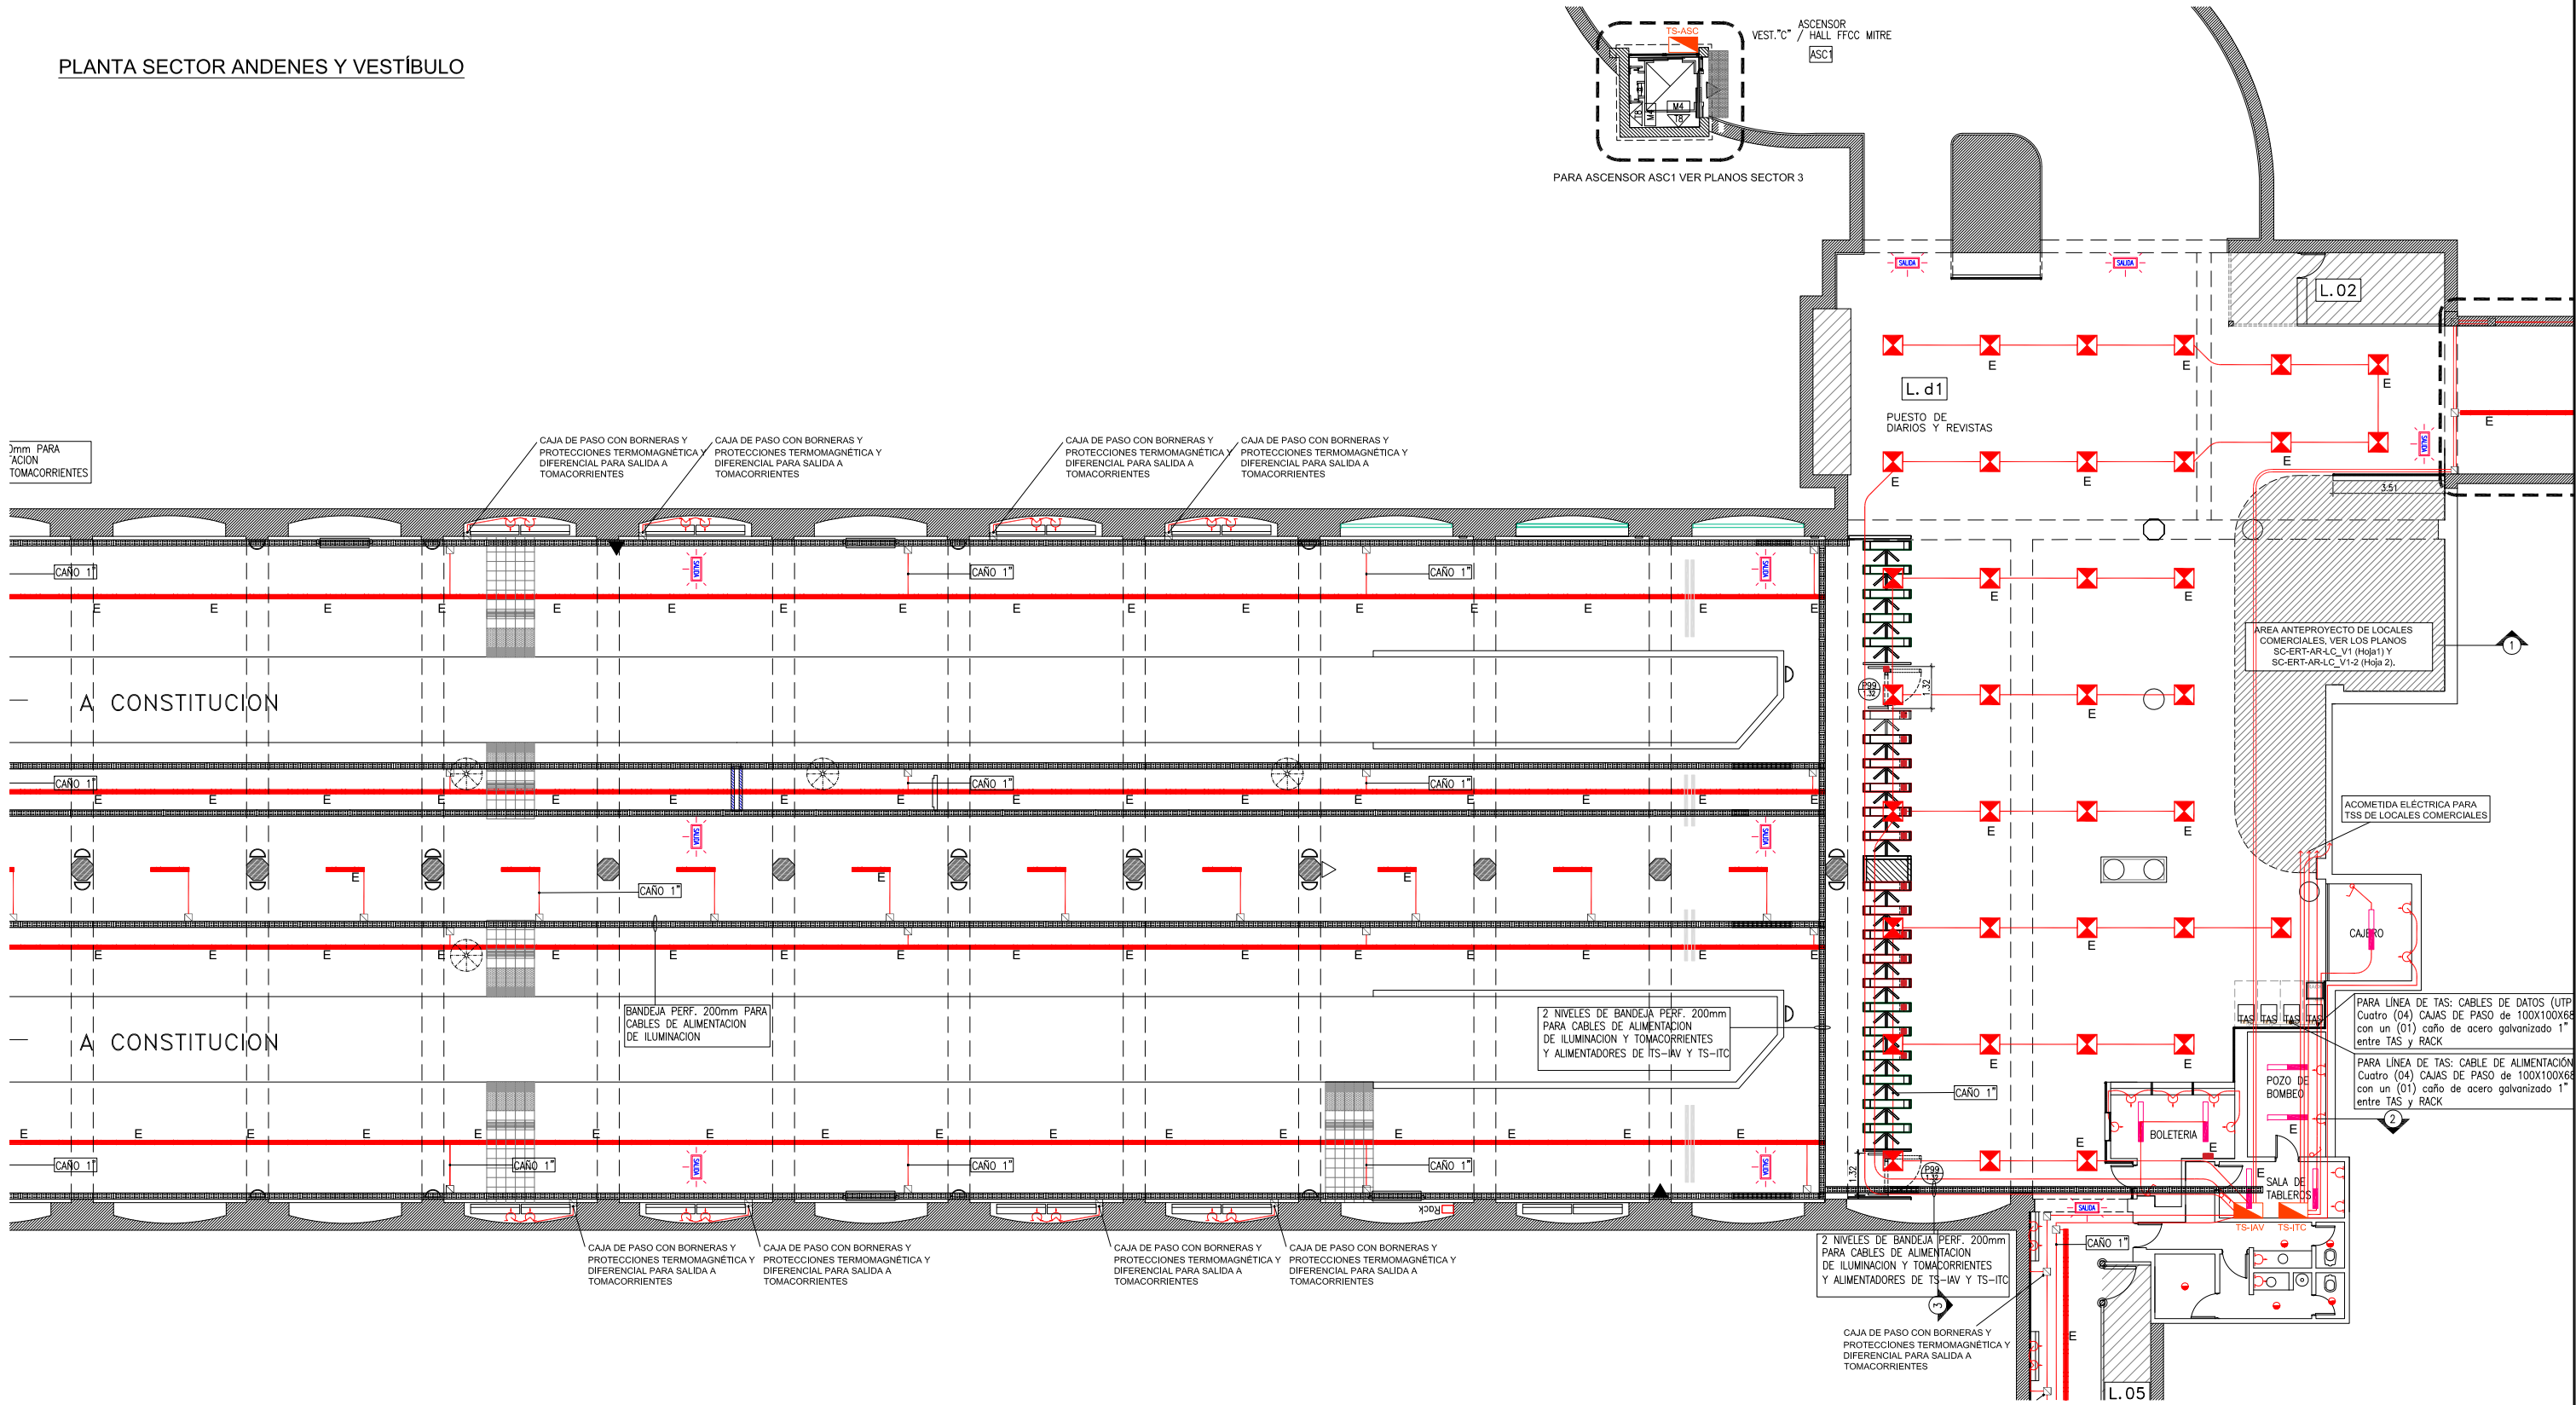

Artefacto de aplicar o suspender de iluminación lineal con tecnología LED, de cuerpo de aluminio anodizado y difusor de policarbonato. Placa LED de 24W max por cada 1,20 m. Incluye canal de cable o perfil registrable para corrientes débiles. Tipo Lineal Lighting YND SD iluminación Sudamericana o marca equivalente.  
TIPO 1L

Artefacto de aplicar o suspender de iluminación lineal con tecnología LED, de cuerpo de aluminio anodizado y difusor de policarbonato. Placa LED de 24W max por cada 1,20 m. Incluye canal de cable o perfil registrable para corrientes débiles y con equipo autónomo de emergencia. Tipo Lineal Lighting YND SD iluminación Sudamericana o marca equivalente.  
TIPO 1LE

Artefacto tipo 7L estanco de aplicar de tecnología LED para locales técnicos. Tipo CoreLine WTC120C 57W max. Philips, Osram o marca equivalente.

Artefacto tipo 8L estanco de aplicar de tecnología LED para locales técnicos. Tipo CoreLine WTC120C 57W max. Philips, Osram o marca equivalente. Con Kit para luz de emergencia incorporado, con baterías de Ion-Litio tipo EBM marca gamasonic o equivalente.

Artefacto redondo Tipo 9L de embutir redondo para iluminación general, de tecnología LED. 15W max, tipo DNO24B LED9/WW D150 Philips, Osram o marca equivalente

Artefacto cuadrado Tipo 11L de embutir cuadrado 600mm x 600mm, con tecnología LED de 41W max. Tipo RC125B Philips, Osram o marca equivalente.

Artefacto cuadrado Tipo 12L de embutir cuadrado 600mm x 600mm, con tecnología LED de 36W max, -Ángulo de haz 110° - Flujo luminoso 3400lm. Tipo RC125B Philips, Osram o marca equivalente. Con Kit para luz de emergencia incorporado, con baterías de Ion-Litio tipo EBM marca gamasonic o equivalente.

Artefacto Tipo 14L señalizador de salida para emergencia autónomo permanente (autonomía de 4hs). Con iluminación LED y letras blancas sobre fondo verde. Tipo GX-12B Gamasonic, atomlux o marca equivalente

Tomacorriente de 10A 2P+T.


OBSERVACIONES:

LA DOCUMENTACIÓN BRINDADA ES AL SOLO EFECTO LICITATORIO.  
LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE.  
LA DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DEBERÁ SER REALIZADA POR LA CONTRATISTA.

DOCUMENTO SOLO PARA COTIZAR

A1	31-10-2018	DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN - CANALIZACIONES - TAS - LOCALES COMERC	GI	GI	GI
A0	31-08-2018	DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN	GI	GI	GI
REVISION	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	PREP POR	REV POR	APROB POR

CROQUIS DE UBICACION



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

LINEA C  
ESTACION RETIRO - SECTOR 05

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
CANALIZACIONES, ILUMINACIÓN Y TC - HOJA 2/3

ESCALA VERT : 1:100	REVISION: A1	RESPONSABLE GI	PROYECTO GI	DIBUJO GI
ESCALA HOR. : 1:100	FECHA: 31-10-2018			
GERENCIA DE INGENIERIA				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** LP 217/18 - Sector 05 - Plano SC-ERT-IE-A12\_A1 - Canalizaciones, iluminación y TC Hoja 2/3

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.