


PLANTA SUBSUELO SOFSE - ANDÉN SBASE

PLANTA - ESC. 1:100

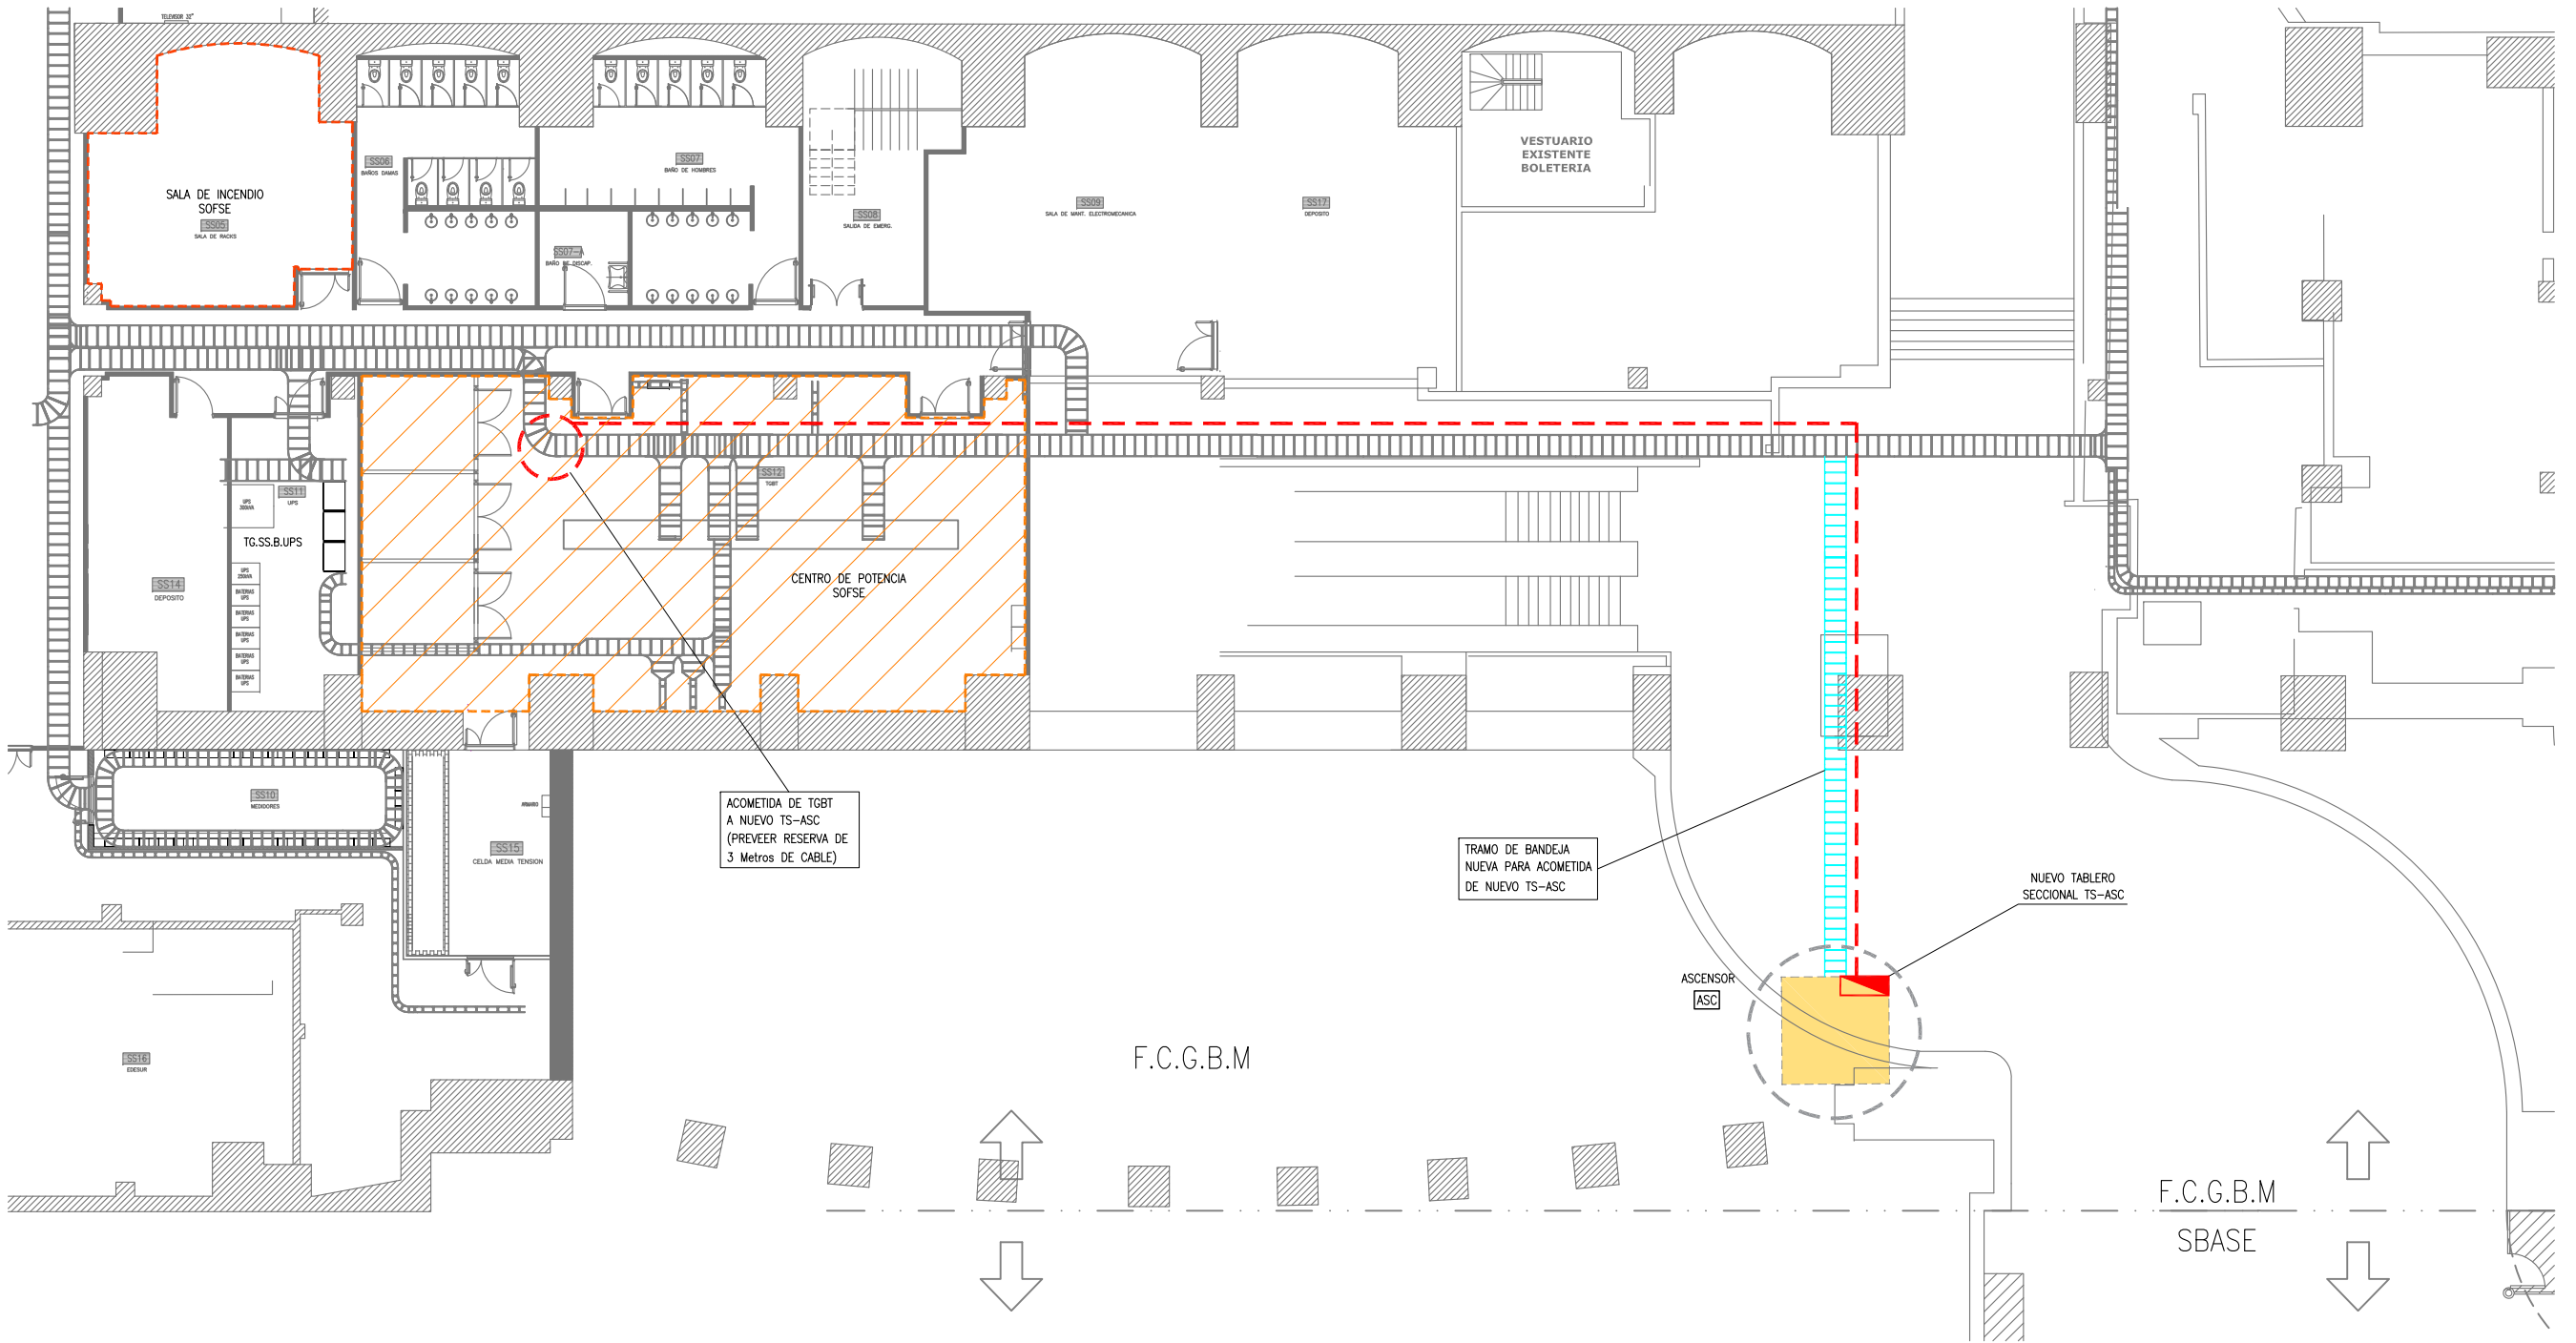

NOTAS:

- Los tendidos de cables deberán pasar por las bandejas existentes. Se deberá verificar el estado de las mismas. En los tramos que así lo requieran deberán agregar bandejas que sean necesarias.
- Prever un tablero seccional próximo al ascensor (equipado con las protecciones térmicas, magnéticas y diferencial) y el interruptor termomagnético que debe instalarse en el TGBT de SOFSE. La ubicación final del tablero se coordinará con la dirección de obra.
- Los conductores que se instalen deben ser LSOH y estar conforme a las normas vigentes, deberán además ser identificados.

DOCUMENTO SOLO PARA COTIZAR

REVISION	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	PREP. POR	REV. POR	APROB. POR
B1	31-10-2018	PARA LICITACIÓN - ALIMENTACION DESDE CP SOFSE	GI	GI	GI
B0	31-08-2018	PARA LICITACIÓN	GI	GI	GI

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

LINEA C		
ESTACION RETIRO - SECTOR 03		
INSTALACION ELECTRICA		
PLANTA - ESQUEMA DE CONEXION		
SC-ERT-IE-001-B1		
ESCALA VERT.:	1:100	REVISION: B1
ESCALA HOR.:	1:100	FECHA: 31-10-2018
GERENCIA DE INGENIERIA		RESPONSABLE: GI
PROYECTO: GI		DIBUJO: GI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: LP 217/18 - Sector 03 - Plano SC-ERT-IE-001-B1 - Esquema de conexión para Ascensor

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.